Szafka oświetleniowa SO2 (ROU-2)
Pz = 0,702 kW

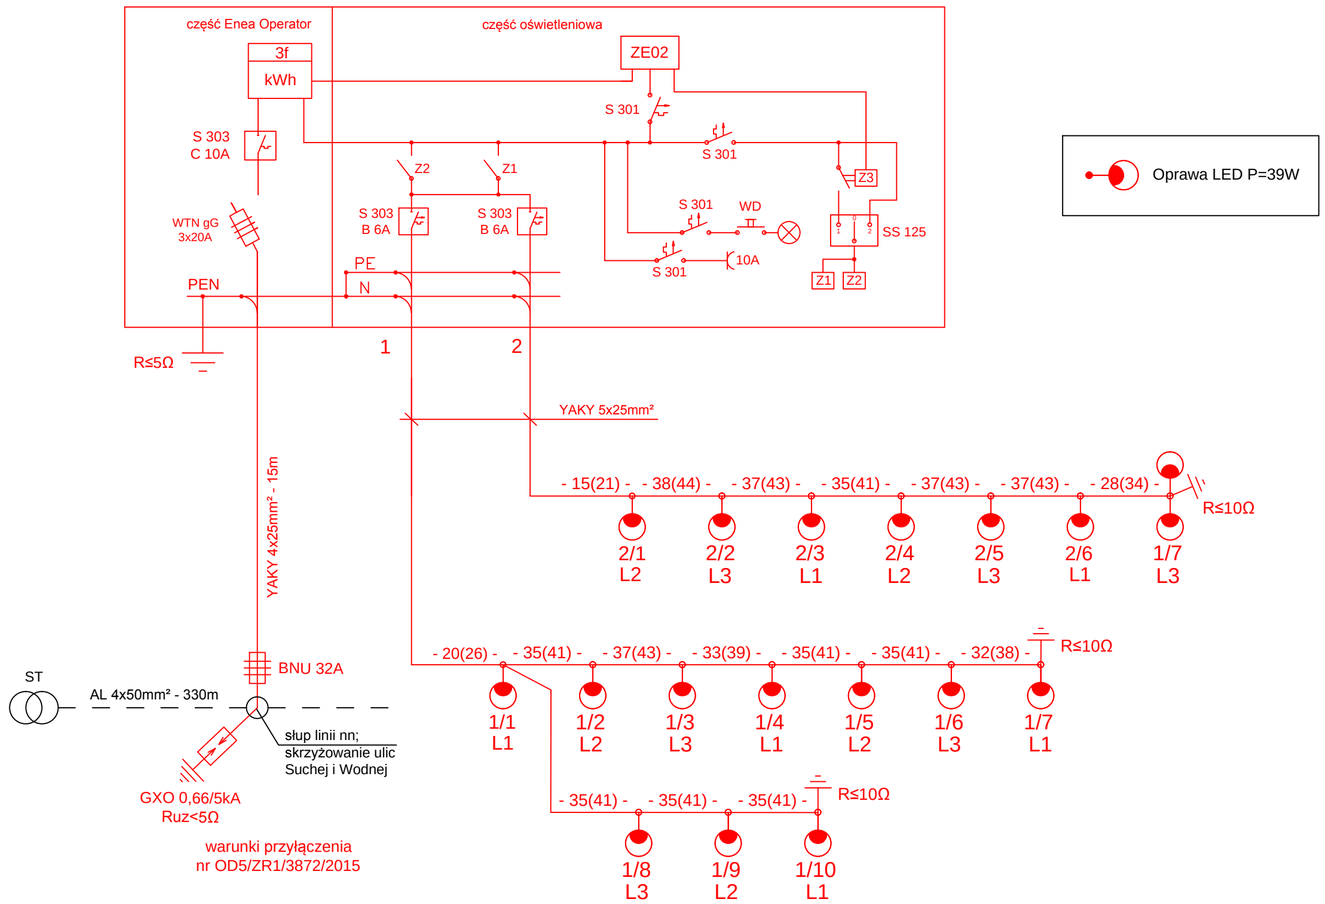

Oprawa LED P=39W

INWESTOR

Gmina Czerwonak

ul. Źródlana 39
62-004 Czerwonak

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Czerwonak

ul. Źródlana 39
62-004 Czerwonak

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE DROMAX sp. z o.o.

ul. K. Libelta 1A lok. 2, 61-706 POZNAŃ
e-mail: *biuro@d-dromax.pl*
tel. *+ 48 724 202 772* fax. *+48 (61) 223 24 78*
web: *www.d-dromax.pl*

STADIUM	*PROJEKT BUDOWLANY*
TEMAT	*Wykonanie projektu budowy ulic Suchej i Wodnej w Kicinie wraz z placem u zbiegu ulic Wodnej i Nowe Osiedle*
TYTUŁ RYSUNKU	*SCHEMAT POŁĄCZEŃ KABLOWYCH*
BRANŻA	*ELEKTRYCZNA*

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Piotr Piskorek	
NR UPRAWNIEŃ/ SPECJALNOŚĆ	ZAP\0219\POOE\11 upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej	
OPRACOWAŁ		
SPRAWDZIŁ	inż. Wojciech Marciniak	
NR UPRAWNIEŃ/ SPECJALNOŚĆ	331/74/Pm upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej	

DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYSUNKU_ARKUSZ
20.01.2016	---	02
Nazwa pliku:	060_PB_SE_ps_02_A.dwg (060_PB_SE_ps_02_A.pdf)	