1 ulica Sosnowa
odcinek od km 0+000,00 do km 0+228,73
(do skrzyżowania z ul. Zieloną do skrzyżowania z ul. Działkową - odc. nr 2)

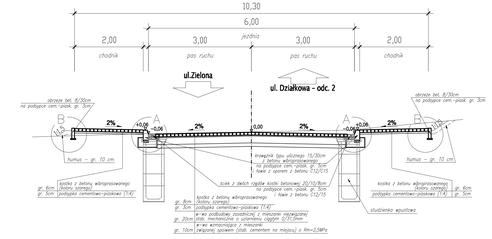

2 ulica Działkowa - odc. nr 1
odcinek od km 0+000,00 do km 0+244,69
(do drogi dojazdowej do parkingu do skrzyżowania z ul. Działkową - odc. nr 2)



3 ulica Działkowa - odc. nr 2
odcinek od km 0+000,00 do km 0+260,25

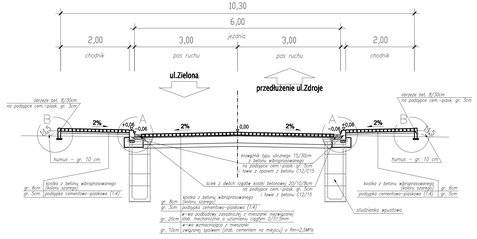

4 dr. dojazdowa do parkingu - odc. nr 1
odcinek od km 0+000,00 do km 0+025,04
(do ul. Działkowej - odc. nr 1 do drogi dojazdowej do parkingu - odc. nr 2)

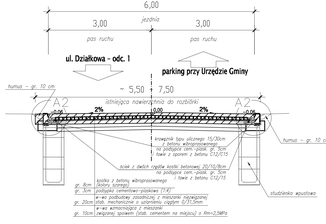

5 dr. dojazdowa do parkingu - odc. nr 2
odcinek od km 0+000,00 do km 0+057,05
(od drogi dojazdowej do parkingu - odc. nr 1 do parkingu)


5,00
jezdnia
2,50
2,50
dr. dojazdowa – odc. 1
parking przy Urzędzie Gminy
humus – gr. 10 cm
~ 4,50
9,00
istniejąca nawierzchnia do rozbiórki
krawężnik typu ulicznego 15/30cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cem.-piask. gr. 5cm i ława z oporem z betonu C12/15
kostka z betonu wibroprasowanego (kostka szarogrzej)
gr. 8cm
gr. 5cm
podsypka cementowo-piaskowa (T4)*
gr. 20cm
ścieki z dwóch rzędów kostki betonowej 20/10/8cm na podsypce cem.-piask. gr. 5cm i ława z betonu C12/15
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej stab. mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm
w-wa wzmocnionej z mieszanki związanej spoiwem (stab. cementem na mojszej z R=r=2,5MPa) gr. 10cm
studzienka ściekowa
krawężnik typu ulicznego 15/30cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cem.-piask. gr. 5cm i ława z oporem z betonu C12/15
kostka z betonu wibroprasowanego (kostka szarogrzej)
gr. 8cm
gr. 5cm
podsypka cementowo-piaskowa (T4)*
gr. 20cm
ścieki z dwóch rzędów kostki betonowej 20/10/8cm na podsypce cem.-piask. gr. 5cm i ława z betonu C12/15
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej stab. mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm
w-wa wzmocnionej z mieszanki związanej spoiwem (stab. cementem na mojszej z R=r=2,5MPa) gr. 10cm
krawężnik 12/20cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cem.-piask. gr. 5cm i ława z oporem z betonu C12/15
kostka z betonu wibroprasowanego (kostka granitowa)
gr. 8cm
gr. 5cm
podsypka cementowo-piaskowa (T4)*
gr. 20cm
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej stab. mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm
w-wa wzmocnionej z mieszanki związanej spoiwem (stab. cementem na mojszej z R=r=2,5MPa) gr. 10cm
studzienka ściekowa
obrzeże betonowe 30/8cm
obrzeże bet. 6/30cm na podsypce cem.-piask. gr. 3cm
humus – gr. 10 cm
krawężnik typu ulicznego 15/30cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cem.-piask. gr. 5cm i ława z oporem z betonu C12/15
kostka z betonu wibroprasowanego (kostka szarogrzej)
gr. 8cm
gr. 5cm
podsypka cementowo-piaskowa (T4)*
gr. 20cm
ścieki z dwóch rzędów kostki betonowej 20/10/8cm na podsypce cem.-piask. gr. 5cm i ława z betonu C12/15
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej stab. mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm
w-wa wzmocnionej z mieszanki związanej spoiwem (stab. cementem na mojszej z R=r=2,5MPa) gr. 10cm
studzienka ściekowa
krawężnik typu ulicznego 15/30cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cem.-piask. gr. 5cm i ława z oporem z betonu C12/15
kostka z betonu wibroprasowanego (kostka szarogrzej)
gr. 8cm
gr. 5cm
podsypka cementowo-piaskowa (T4)*
gr. 20cm
ścieki z dwóch rzędów kostki betonowej 20/10/8cm na podsypce cem.-piask. gr. 5cm i ława z betonu C12/15
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej stab. mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm gr. 20cm
w-wa wzmocnionej z mieszanki związanej spoiwem (stab. cementem na mojszej z R=r=2,5MPa) gr. 10cm
studzienka ściekowa
krawężnik 12/20cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cem.-piask. gr. 5cm i ława z oporem z betonu C12/15
kostka z betonu wibroprasowanego (kostka granitowa)
gr. 8cm
gr. 5cm
podsypka cementowo-piaskowa (T4)*
gr. 20cm