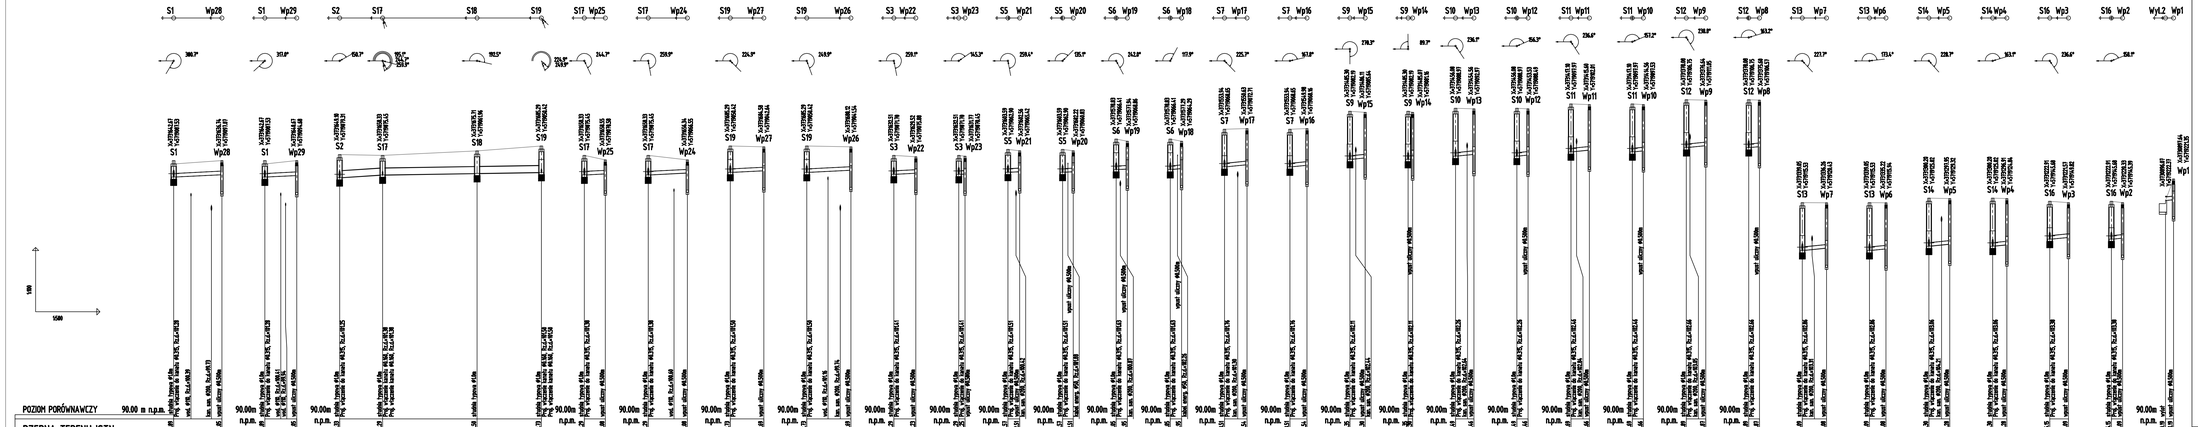

EXAMPLE

- Prace obcego wykonał rzędu przy skrzyżowaniu z istniejącą sieciągiem, w miejsc gdzie nie wystąpią ewentualne problemów przez prowadzi sprzęcie mechanicznym.
- Na wykresie ulicy należy zachować rzędy z kolektorem zgodnie z dokumentacją projektową.
- Rzędnej przed zasypaniem wykopu należy podać wysnaprzyjęci przebiegu przez rzędnej do geodezji.
- Wykonanie studzienek przy kolektorze na mapy zasadniczej przez uprawnionego podmiot ubiegającego.
- Całość robót należy wykonać zgodnie z Polskiej Normą, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
- Wykonanie robót do wykonania elementów z zakresu ochrożnego sprzeznania podmiot ciemnem dopuszcza do stosowania w technologii.
- Ostateczna lokalizacja studzienek podlegnych należy ustalić przy pomocy wytyczne kontrolnych wykonywanych pod nadzorem właściwej i uprawnionego wykonania.
- W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym podlegnym elementgiełnego w ołdejcze należy zachować odległości dopuszczalne ich z projektantem i nie wykonania odpowiedniego rozwiązania i uzgodnienia kolizji.
- Wszystkie roboty należy przewodzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru", ZBOR2 Bydgoszcz.
- Obowiązuje wykonanie wszystkich w przewodzie zmian, odchylenia od projektu zapisanych przewodzi dokumentacji powykonawczej.
- Wykonanie robót należy przewodzić z zachowaniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i pod nadzorem.
- Wykopy należy bezzwłocznie zasypać zaraz po wykonaniu, odwodnić przerwa wykonania zapłr.
- w przypadku pierwszy wykonać pomocy zapewnienia, o podłoża nowych wykopy odwodnić.
- Rzędnej na podstawie dwóch rzędnych: dla trzonu kanałowego jak na, wzdłuż, kolana dla grzyb.
- Na należy je rozdzielać rzędnego, ale nie narzucać i na rzędnikiem przeszkoną nadzorcyjnej. Rzędnej przed zasypaniem wykopu należy podać wysnaprzyjęci przebiegu przez rzędnej do geodezji.
- Wykonanie studzienek przy kolektorze na mapy zasadniczej przez uprawnionego podmiot ubiegającego.
- Konstrukcja w ołdejcze przewodzi rzędnej należy zabezpieczyć do stanu pierwotnego.
- Dno należy ustalić na 15 cm warstwa podsypki piaskowej z domaz i dosypać warstwa 30 cm piaskowej.
- Rzędnej na rzędnej wykopu zasypać należy piaskiem wg PN-86/B-03040 o współczynnik zróżnicowy do wyrównaj, bez frakcji gruzełczyk, kamieni, gruzu, gliny, torfu, humusu, odpadów i rzędnej rzędnej grunt wydobyty z wykopu nie spełniający tych wymagań nadaje się zastąpiony piaskiem dowiezionym.
- Podsypka, obsypka i zasypka należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia lo wymaganego zgodnie z PN-B-04481/1988 w wysokości 0,98 w jezdniach, pochłaniań i chodnikach oraz 0,95 w terenie zielonym.
- Dopuszcza się zastosowanie należy bezzwłocznej po uprzedzie uzgodnienia technologii z projektantem, inwestorem i kierownikiem nadzoru.
- Przy ułożeń zgodnie z planem sytuacyjnym i na spadkami podczas na grzyb podczas.
- Należy zbadać należy przewodzi zgodnie z normą PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodzi wodociągowych i kanalizacyjnych.

Pracownia Projektowa EKODROGA **Robert Salomon** ul. Pawia 47/8, 63-020 Gostyczyn Wlkp. NIP 973-091-19-87 REGON 301020918 tel. 065 541 1211 e-mail: ekodroga@gmail.com	**INWESTOR** **Gmina Czerwonak** **ul. Źródlana 39** **62-004 Czerwonak**

TEMAT: **Budowa ulicy Dębowej w Dębogórze**

RYSUNEK: **Profil podłużny kanalizacji deszczowej** NR **S-2.2**

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Artur Szkop	WKP/0102/08/03 SANITARNA	07.2005	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Artur Szkop	WKP/0102/08/99 SANITARNA	07.2005	
BRANŻA SANITARNA	STADIUM FB	ROK OPRACOWANIA 2005	NR UMOWY W.ZTZ.6.0.16 z dnia 06.06.2004	SKALA 1:500/50:0