


# Profil sieci

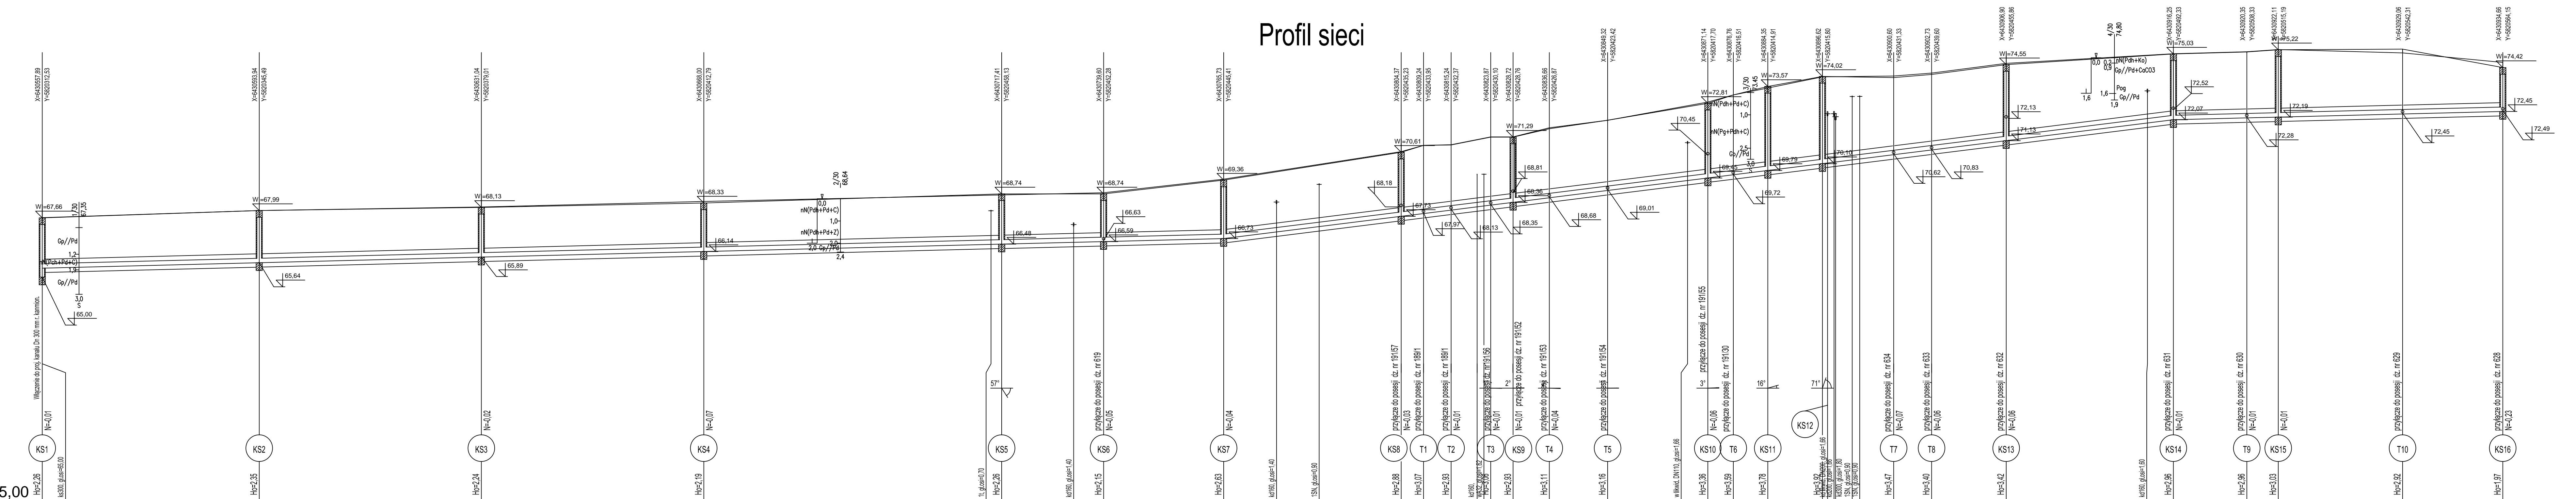

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Rzędna istniejącego terenu	67,67	67,99	68,15	68,40	68,69	68,74	68,74	68,74	68,74	68,74	68,74	68,74	68,74	68,74	68,74	68,74
Rzędna projektowanego terenu	67,66	67,98	68,13	68,33	68,40	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33
Rzędna dna proj. kanału	65,40	65,64	65,89	66,14	66,48	66,59	66,59	66,59	66,59	66,59	66,59	66,59	66,59	66,59	66,59	66,59
Diługość odcinka		49,0	50,0	50,0	67,0	23,0	27,0	40,0	40,0	22,5	5,5	8,0	12,5	16,0	8,5	17,0
Proj. spadek kanału, odległość	L=266,0															
Proj. średnica zewnętrzna, materiał																
Hektometri i odległości	00	48,0	99,0	49,0	37,0	30,0	66,0	70,0	81,5	87,0	92,5	100,5	108,5	124,5	133,0	150,0

Rura PVC-U klasy S jednorod. dz x e = 200 x 5,9 mm

INWESTOR  
**Gmina Czerwonak**  
ul. Źródłana 39  
62-004 Czerwonak

ZAMAWIAJĄCY  
**Gmina Czerwonak**  
ul. Źródłana 39  
62-004 Czerwonak

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  
**PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE DROMAX SP. Z O.O.**  
ul. K. Libelta 1A lok. 2, 61-706 POZNAŃ  
e-mail: [biuro@dromax.pl](mailto:biuro@dromax.pl)  
tel. +48 724 202 772 fax. +48 (61) 223 24 78  
web: [www.d-dromax.pl](http://www.d-dromax.pl)

STADIUM: **PROJEKT WYKONAWCZY**

TEMAT: **Wykonanie projektu budowy ulic: Sportowej, Poprzecznej (od ul. Sportowej do ul. Parkowej) oraz Parkowej (od ul. Poprzecznej do ul. Kolejowej) w Owińskach**

TYTUŁ RYSUNKU: **PROFILE PODŁUŻNE**

BRANŻA: **SANITARNIA**

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr.inż. Agnieszka Pach	
NR UPRAWNIENI/SPECJALNOŚĆ	137/PW/2002	
OPRACOWAŁ		
SPRAWDZIŁ	inż. Agnieszka Rak	
NR UPRAWNIENI/SPECJALNOŚĆ	SLK/1159/POWS/06	

DATA OPRACOWANIA: 22.05.2017  
SKALA: 1:100/500  
NR RYSUNKU\_ARKUSZ: 02\_1

Nazwa pliku: p63\_PW\_SS\_pd\_01\_A.dwg (063\_PW\_SS\_pd\_02\_1A.pdf)