

**MAPA DO CELOW PROJEKTYWNYCH**


Skala: 1:500  
Siatka: 422,121, 0,86

URZĄD GMINY w Czarnolesie  
62-004 Czarnolesie, ul. Zielona 10  
Załącznik do CPJ nr 200/2015  
Załącznik nr 200/2015/20015  
20.10.2015

**UWAGI:**

- 1. Kabale układać na głębokości 0,6m (na skrzyżowaniu z drogami 1,2m) w ziemi.
- 2. Służby oświetleniowe zabudowywać w odległości 0,5m od granicy działek prywatnych.
- 3. Kabale przy podłożu do fundamentu słupa układać w rurze ochronowej karbowanej (średnica 315mm).
- 4. Na końcach kabli pozostawić zapasy dl. 1,5m.
- 5. Wzrost skrzyżowań kabli z innymi urządzeniami na i podziemiach pokazano na tym rysunku, a sposób ich wykonania na rys. AKW 1351.

<b>Linia kablowa nn 0,4kV zasilająca oświetlenie drogowe na dz. nr 7, 8, 10 w m. Mitino</b>			
Projekt budowlany linii kablowej nn 0,4kV zasilającej oświetlenie drogowe		Data	MICAŁA
PROJEKTANT: <b>PROJEKTOWA BUDOWLANIA WYKONAWCZO - PROJEKTY I</b>		17 września 2015	1:500
Projekt zagospodarowania Tresa linii kablowych nn 0,4kV			Rys. nr 1

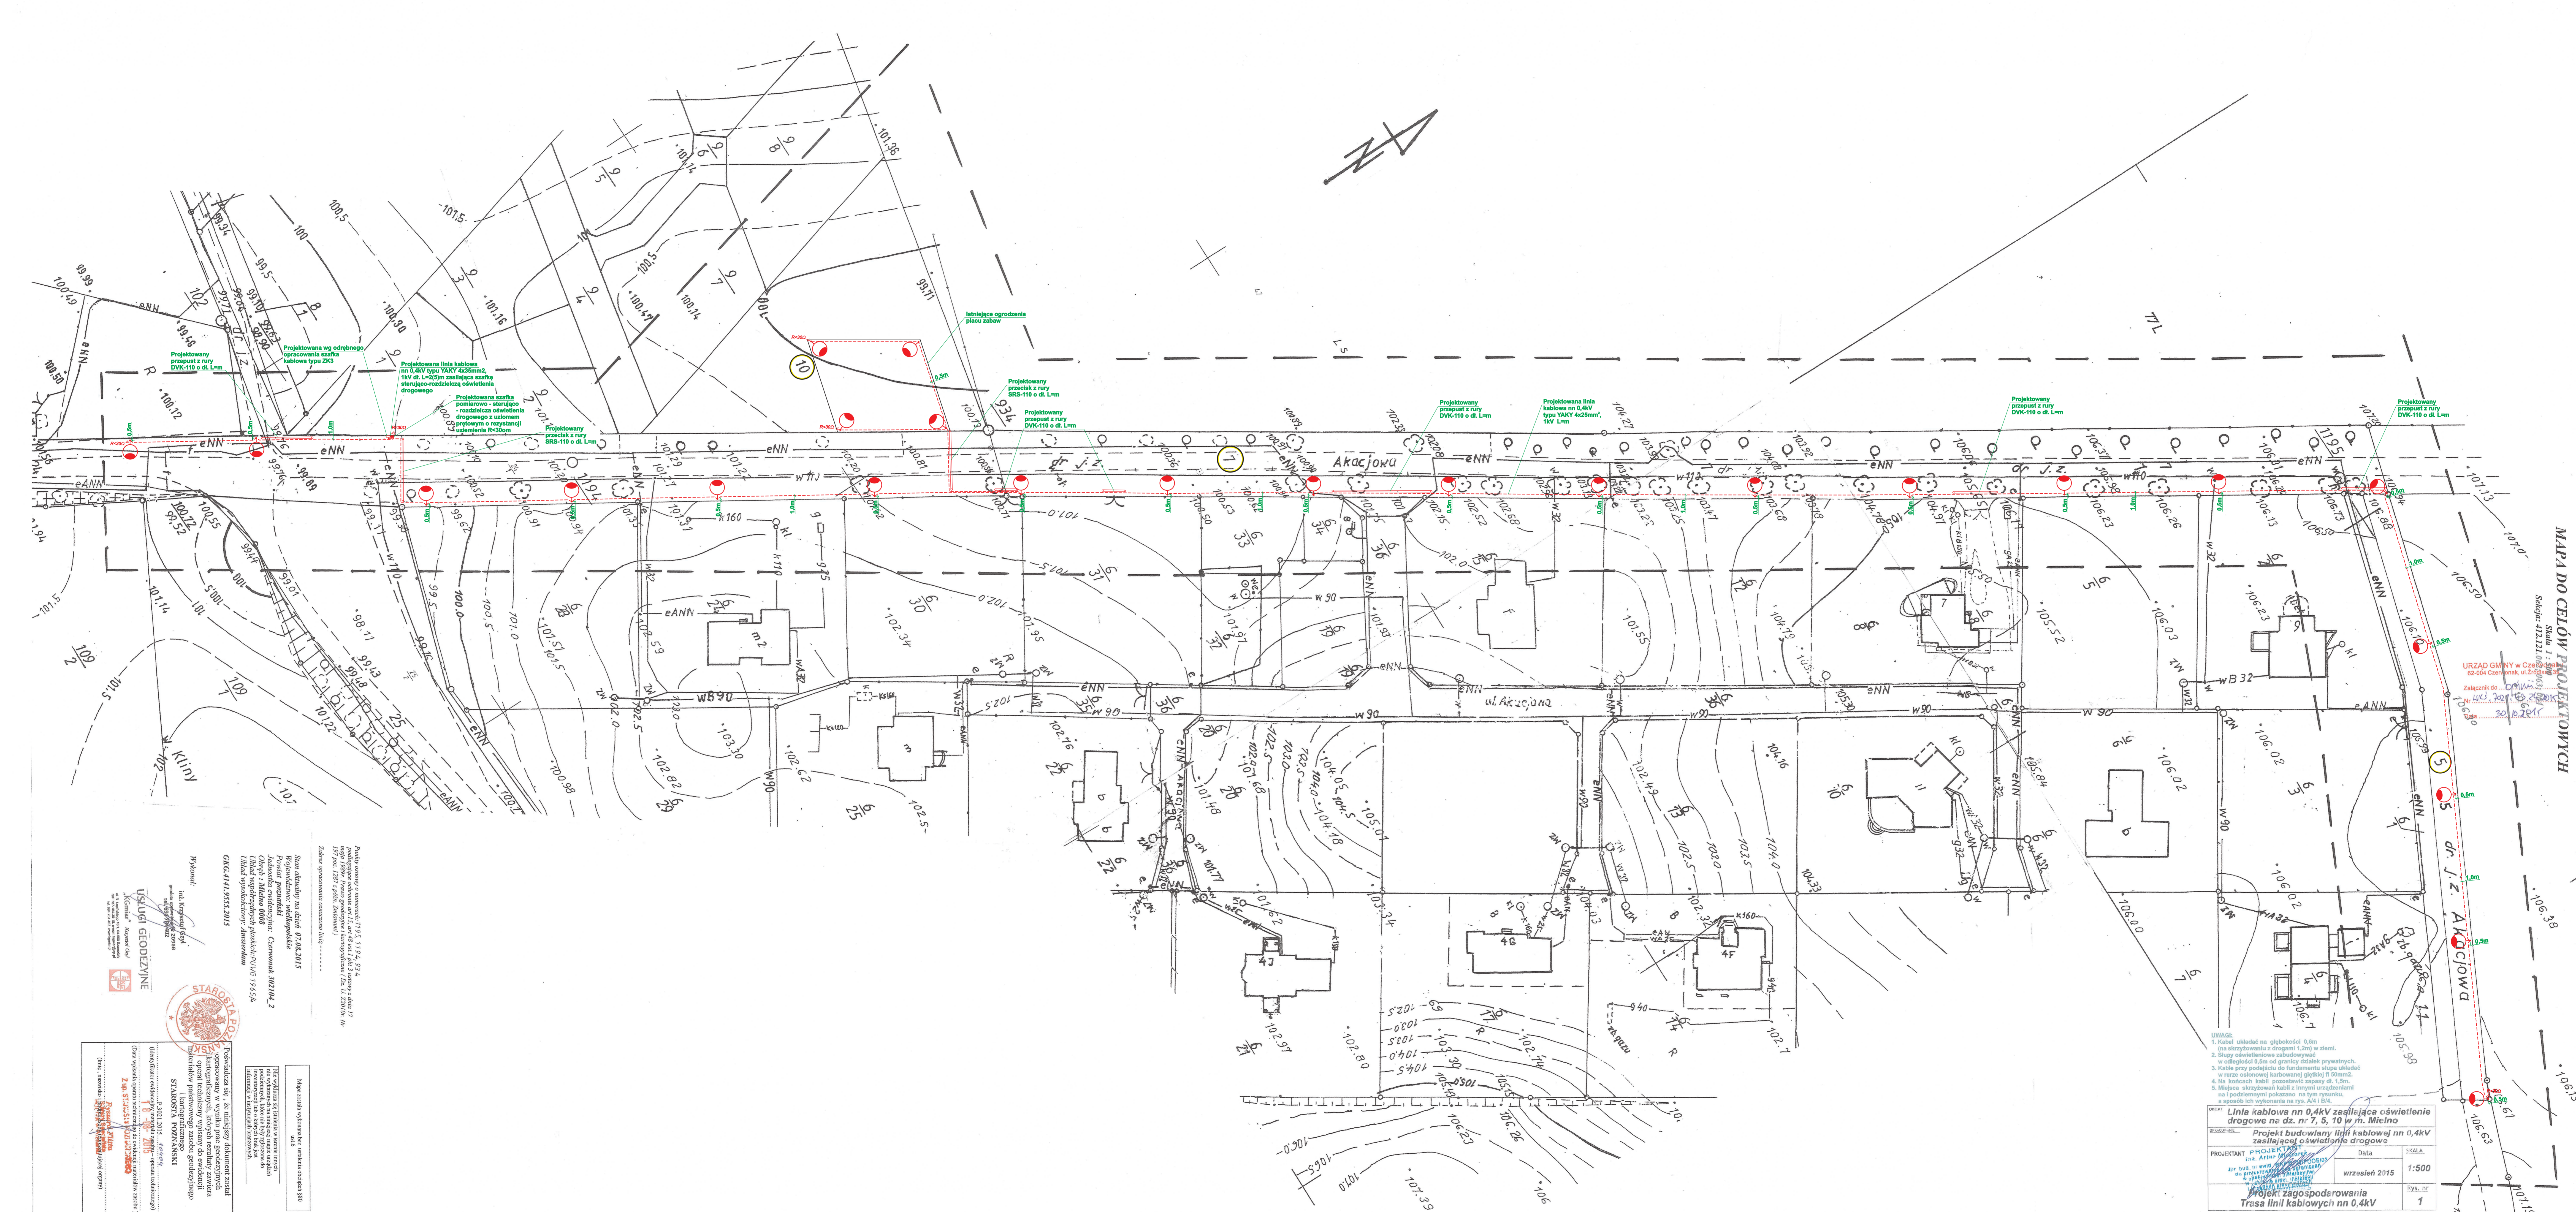

Przebieg istniejącej linii oświetlenia 110V, 311/6, 87/6. Profilogeodezyjne odwzorowanie w 1:500. Data i autor: P.B. 3.2015/06 - Nr 17/15 z dnia 15.07.2015, Czarnolesie, ul. Zielona 10/11. Mapa do celów projektowych.

Szram architektury na dzień 07.08.2015. Projekt: 302104\_3. Obiekt: Mieszkanie 0108. Kolor: nieograniczone. Adres: Czarnolesie, ul. Zielona 10/11. Wynajem: inż. Kacprzycki. Usługi Geodezyjne: Usługi Geodezyjne. Starostwo Powiatowe w Czarnolesiu.



Mapa została wykonana bez udziału obiektu BRP. Podpisany niniejszym oświadcza, że nie posiada żadnych interesów w tym przedmiocie. Wzrost: 17.09.2015. 200/2015/20015. 20.10.2015.