


- gniazdo 2P+Z 230V
- gniazdo 2P+Z 230V IP44
- gniazdo 3-fazowe
- rozdzielnia główna
- szafa teletechniki
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- 2 x gniazdo 2P+Z 230V typu DATA modułowe (2M)
- kasetka do rolet sterowana pilotem
- łącznik żaluzjowy

instalacja gniazd - stosować przewody YDY 3x2,5 mm2
 przewody nie opisane - stosować przewody YDY 3x2,5 mm2

gniazda 2P+Z 230V zasilić z rozdzielni RG
 gniazda 2P+Z DATA 230V zasilić z rozdzielni RG poprzez UPS

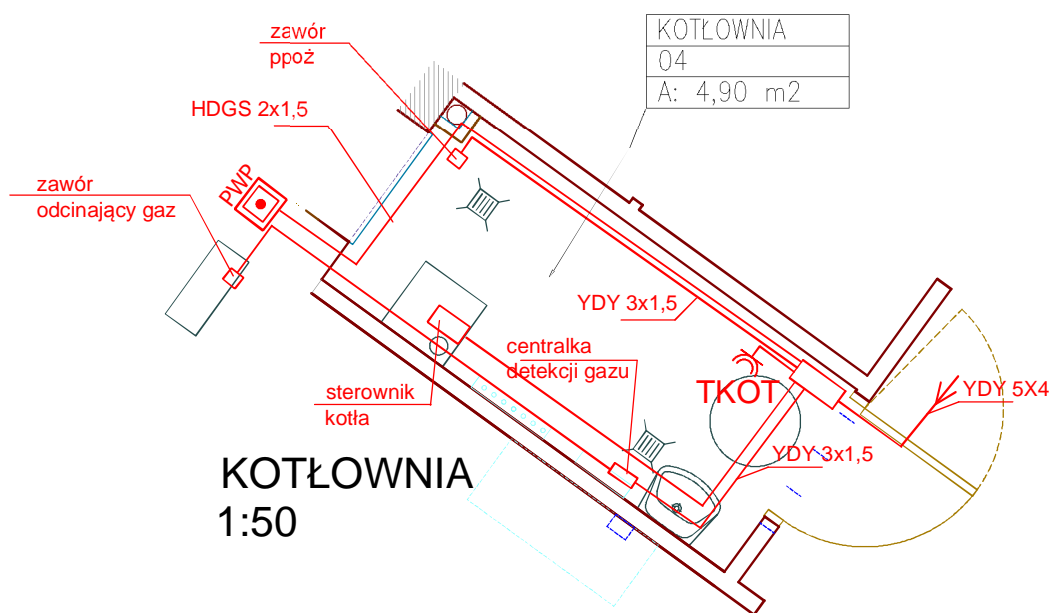

KOTŁOWNIA
1:50

QUATTRO

61-659 Poznań,
ul. Brandstaettera 4
tel.: 0 501 780 369
www.quattroprojekt.pl

E-02

BRANŻA	ELEKTRYCZNA	1:100	31 SIERPIEŃ 2013
STADIUM DOK.	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA	DATA
OBIEKT	BUDYNEK ŚWIETLICY W KICINIE Kicin, ul. Nowe Osiedle, działka ewid. nr 81/5, ark. 4, gm. Czerwonak		
TEMAT	Projekt budynku świetlicy z zagospodarowaniem terenu - "Centrum wsi Kicin"		
TYTUŁ RYSUNKU	instalacja gniazd - RZUT PARTERU		
Specjalność instalacyjna: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Andrzej Dukowski	WKP0132/PW0E/06	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Krzysztof Koziorowski	147/PW/91	
IMIE, NAZWISKO	NR UPRAWNIEN.	DATA I PODPIS	