


- gniazdo 2P+Z 230V
- gniazdo 2P+Z 230V IP44
- gniazdo 3-fazowe
- rozdzielnia główna
- szafa teletechniki
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- 2 x gniazdo 2P+Z 230V typu DATA modułowe (2M)
- kasetka do rolet sterowana pilotem
- łącznik żaluzjowy

instalacja gniazd - stosować przewody YDY 3x2,5 mm²
 przewody nie opisane - stosować przewody YDY 3x2,5 mm²

gniazda 2P+Z 230V zasilić z rozdzielni RG
 gniazda 2P+Z DATA 230V zasilić z rozdzielni RG poprzez UPS

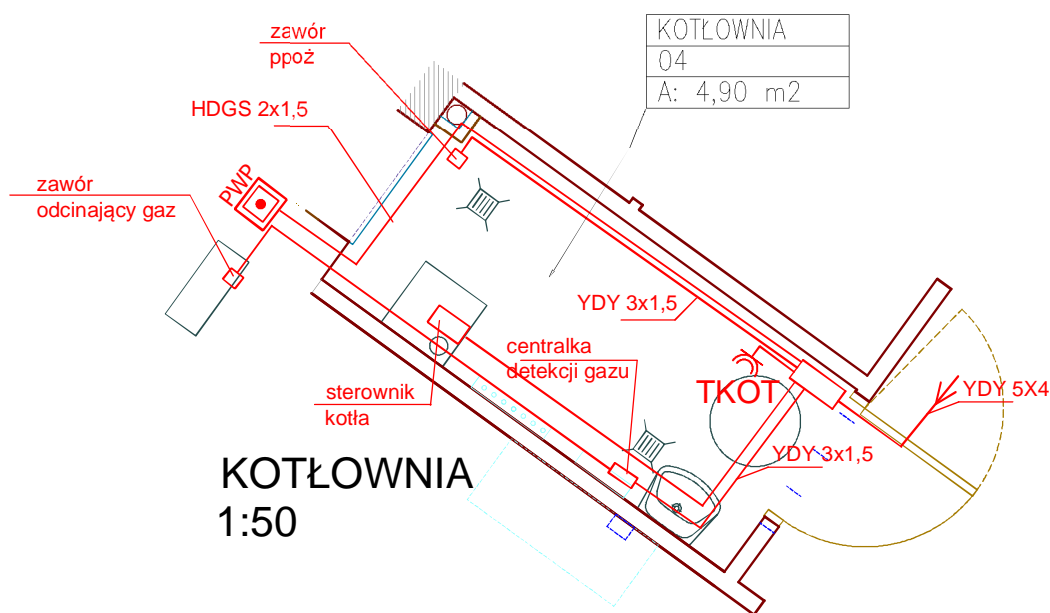

KOTŁOWNIA
1:50

QUATTRO

61-659 Poznań,
 ul. Brandstaettera 4
 tel.: 0 501 780 369
 www.quattroprojekt.pl

E-02

| | | | |
|--|--|-----------------|------------------|
| BRANŻA | ELEKTRYCZNA | 1:100 | 31 SIERPIEŃ 2013 |
| STADIUM DOK. | PROJEKT WYKONAWCZY | SKALA | DATA |
| OBIEKT | BUDYNEK ŚWIETLICY W KICINIE Kicin, ul. Nowe Osiedle, działka ewid. nr 81/5, ark. 4, gm. Czerwonak | | |
| TEMAT | Projekt budynku świetlicy z zagospodarowaniem terenu - "Centrum wsi Kicin" | | |
| TYTUŁ RYSUNKU | instalacja gniazd - RZUT PARTERU | | |
| Specjalność instalacyjna: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | | | |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Andrzej Dukowski | WKPO132/PW0E/06 | |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. Krzysztof Koziorowski | 147/PW/91 | |
| IMIE, NAZWISKO | NR UPRAWNIEN. | DATA I PODPIS | |