


UWAGA
 Projektowany kabel nn-0,4kV YAKY4x25mm² układać:
 - 1m od rowu
 - 1,5m od środka pnia drzewa
 - w rurach osłonowych typu DVK110,
 - na głębokości >70cm

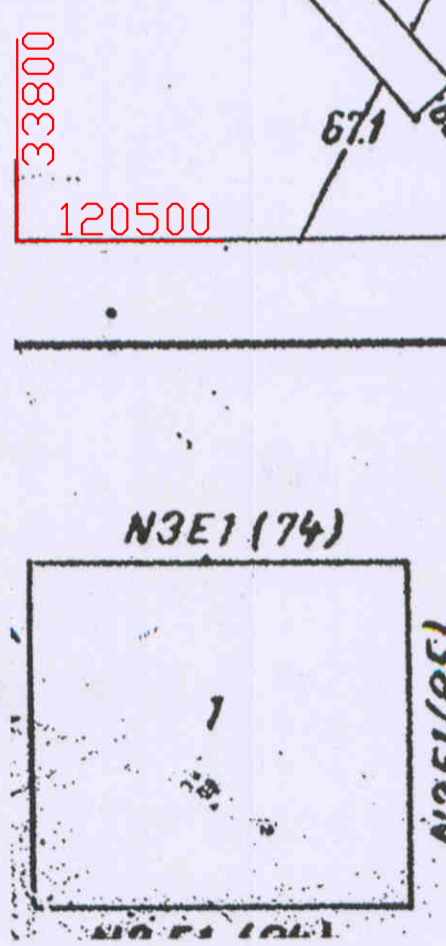

OKRĘG PRZEDS. GEOD. KA
 Kierownik Grupy Robót
Mieczysław Tomaszewski
 Specjalista d/s kontroli

KERG 116-89/2010
 Wyprzedzono w/wskazówki
 Powiat poznański
 Gmina Czerwonak
 Olsztyn, Olsztynska
 Sekcja N3E1-84
 Arkusz: 5

MAPA ZASADNICZA
 Skala 1:500 z powiększeniem
 GEO KOT
 FIRMA GEODETYZNA
 ul. Kłobucka 10
 60-040 Poznań
 NIP: 631-000-0000
 REGON: 141800000
 KRS: 0000000000
 Sąd Rejonowy dla M. St. Poznań, XII KRS 0000000000
 NIP: 631-000-0000
 REGON: 141800000
 KRS: 0000000000

STAROSTA POZNAŃSKI
 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
 Geodezyjnej i Kartograficznej
 w Poznaniu
 W obecnej omawianej formie, nie potwierdzono
 w terminie ustalonym przez mapę zasadniczą
 Dokumentu projektowego aktualność mapy przyjęto
 do zaopiniowania pod nr. 116-89/2010
 Należy pamiętać, że mapy zasadnicze i inwentaryzacje
 powstają w drodze podlegającej wyłączeniu z obrotu
 prawnego, a ich wydanie jest przedmiotem
 wyłączenia z obrotu prawnego.
 Zgodnie z art. 17 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 17
 sierpnia 1997 r. o dostępie do informacji publicznej
 (Dz. U. z 2000 r. Nr 143, poz. 2013, z późn.
 zmianami)

Stan aktualny na dzień 05.07.2010 r.