



węzeł - W1

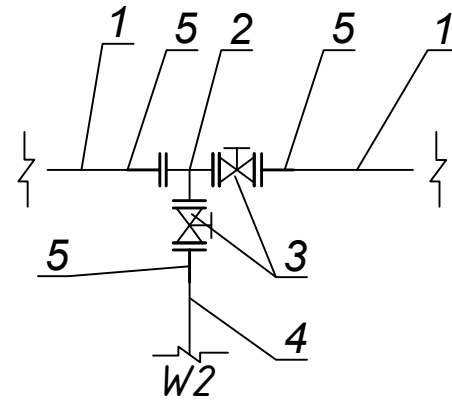


- 1 - istniający wodociąg PVC Dn160mm
- 2 - trójnik równoprzelotowy kotnierzowy 90°, Dn150mm,
- 3 - zasuwa odcinająca żeliwna DN150 PN16 z obudową i skrzynką uliczną do zasów
- 4 - projektowany wodociąg PE $\phi 160/9,5$ SDR17 PE100 PN10
- 5 - połączenie kotnierzowe do rur PE Dn160mm

węzeł - W17

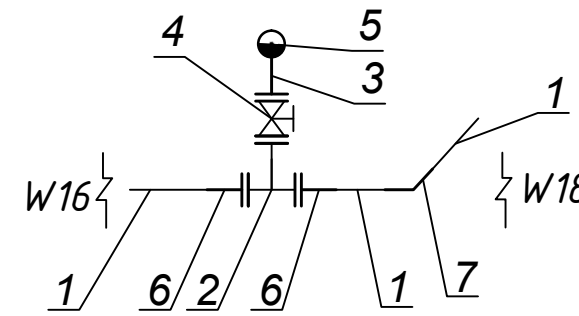


- 1 - projektowany wodociąg PE $\phi 160/9,5$ SDR17 PE100 PN10
- 2 - trójnik redukcyjny kotnierzowy Dn150/80mm
- 3 - króciec żeliwny dwukotnierzowy o dł. ok 1m Dn80mm
- 4 - zasuwa odcinająca kotnierzowa DN80 mm z obudową i skrzynką uliczną
- 5 - hydrant żeliwny nadziemny Dn80mm,
- 6 - połączenie kotnierzowe do rur PE Dn160mm
- 7 - kolano 45° Dn 160mm PE

węzeł - W16

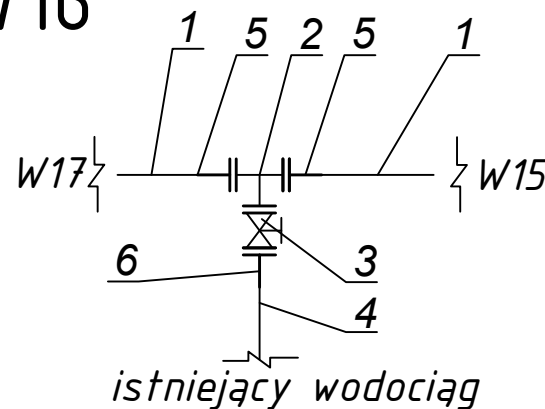


- 1 - projektowany wodociąg PE $\phi 160/9,5$ SDR17 PE100 PN10
- 2 - trójnik redukcyjny kotnierzowy 90°, Dn150/80mm,
- 3 - zasuwa odcinająca żeliwna DN80 PN16 z obudową i skrzynką uliczną do zasów
- 4 - projektowany wodociąg PE $\phi 90/5,4$ SDR17 PE100 PN10
- 5 - połączenie kotnierzowe do rur PE Dn160mm
- 6 - połączenie kotnierzowe do rur PE Dn90mm

węzeł - W18 i W19

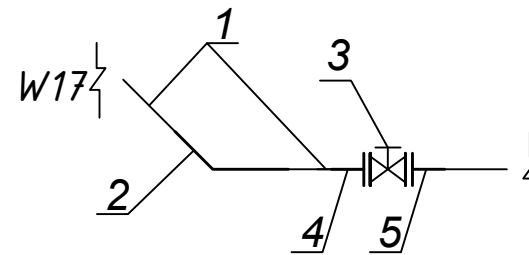

- 1 - projektowany wodociąg PE $\phi 160/9,5$ SDR17 PE100 PN10
- 2 - kolano 45° Dn 160mm PE
- 3 - zasuwa odcinająca żeliwna DN150mm PN16 z obudową i skrzynką uliczną do zasów
- 4 - połączenie kotnierzowe do rur PE Dn160mm
- 5 - połączenie kotnierzowe do rur PVC Dn160mm

węzeł W2

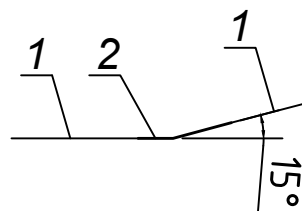

- 1 - projektowany wodociąg PE $\phi 160/9,5$ SDR17 PE100 PN10
- 2 - kolano 15° Dn 160mm PE

Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp. NIP 972-061-15-87 REGON 301329715 tel.: 665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl		INWESTOR Gmina Czerwonak ul. Źródłana 39 62-004 Czerwonak		
TEMAT: Budowa połączenia drogowego od skrzyżowania ulic Źródłanej i Zdroje w Czerwonaku do ul. Nowe Osiedle w Kicinie				
RYSUNEK: Schemat			NR W-4	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Paweł Kwiatkowski	WKP/IS/0295/13	12.2013	
Opracował				
Sprawdzający	mgr inż. Agnieszka Pach	137/PW/2002	12.2013	
BRANŻA SANITARNA	STADIUM PW	ROK OPRACOWANIA 2013	NR UMOWY WI.272.2.58.13 z dnia 03.10.2013	SKALA 1: