

STAROSTA POZNAŃSKI

OPINIA 4073/2013

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Podstawa prawna wydania opinii:

art. 27 i 28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 ze zm.) oraz § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001r. Nr 38 poz. 455).

Przedmiot uzgodnienia : **Sieć telekomunikacyjna, kanalizacja rowów przydrożnych, lokalizacja wpustów, przebudowa hydrantu**

Inwestor lub
przedstawiciel
inwestora:

**Gmina Czerwonak
ul. Źródlana 39
62-004 Czerwonak
Biuro Inżynierskie DUKT Wojciech Andrzejak
ul. Poznańska 38
62-070 Dopiewo**

Na zlecenie z dnia : **4.11.2013 r.**
Data wpływu zlecenia do zespołu : **4.11.2013 r.**

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizację przedmiotu uzgodnienia.

**obręb Bolechowo, ul. Poligonowa, Parkowa, dz. 302/2, 303, 306, 307/1, 75/3, 75/7, 80,
gmina Czerwonak, powiat poznański, woj. wielkopolskie**

Uwagi i zalecenia:

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH „GAZ-SYSTEM” O/POZNAŃ :

Bez uwag.

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o. o. ODDZIAŁ W POZNANIU:

Studnie kablowe lokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej

Szczegółowy przebieg sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie próbnych przekopów. W pobliżu sieci gazowej wykopy wykonywać ręcznie. Na czas wykonywania robót przy wykopach większych niż 0,6 m sieć gazową zabezpieczyć

przed obsunięciem. Skrzyżowania z siecią gazową wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami PN-91/M-34501. Zachować odległości normatywne od istniejącej sieci gazowej zgodnie (Dz. U. z dnia 4.06.2013 r. poz. 640). W terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca musi zgłosić się w PSG- RDG Poznań Północ ul. Gdyńska 47.

NETIA S.A. :

Bez uwag.

INEA S.A. :

Bez uwag.

ENEA OPERATOR Sp. z o. o. :

W miejscu skrzyżowania i zblżenia z kablem energetycznym wykopy należy prowadzić ręcznie. Kabel w wykopie zabezpieczyć zachować normatywne odległości. Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się w Pogotowiu Energetycznym w Murowanej Goślinie.

REJON WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO ROA POZNAŃ:

Bez uwag.

AQUANET S.A. :

Nie dotyczy.

ZDP :

Nie dotyczy dróg powiatowych.

POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO – SIECIOWE :

Nie dotyczy.

MELIOPOZ-P.I.B.:

Bez uwag.

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU :


UWAGI I ZALECENIA :

1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami) Inwestor jest zobowiązany, po uzyskaniu pozwolenia na budowę do wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) obiektów budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
 2. Zobowiązuje się wykonawcę prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujących się na terenie realizowanej inwestycji punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktów, osoby odpowiedzialne za ochronę i zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych podlegają karze grzywny. (Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 z późniejszymi zmianami).
 3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowych uzgodnień Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
 4. Stosownie do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii chyba, że straci ważność gdy zostanie zmieniona lub uchylona decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę. (Dz. U. Nr 38 poz. 455).
 5. Należy uwzględnić uwagi zawarte w uzgodnieniach branżowych.
 6. Integralną częścią opinii ZUDP jest mapa z naniesioną projektowaną inwestycją wraz z pieczęcią uzgodnienia.
 7. Prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
 8. W wypadku kolizji z drzewami zgodę na ewentualną wycinkę drzew należy uzyskać w Urzędzie Gminy Czerwonak.
- Przedłożony projekt został przez komisję Zespołu uzgodniony z zachowaniem w/w uwag oraz informacji Zespołu dot. obowiązujących warunków do realizacji budowy.
- Uwaga:** uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę wydawanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
- Kopię opinii wraz z załącznikiem mapowym należy udostępnić wykonawcy terenowemu.

Z upoważnienia Starosty Poznańskiego


Katarzyna Kisiel
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
Powiatu w Poznaniu

(podpis przewodniczącego zespołu z imienną pieczęcią
z upoważnienia starosty)

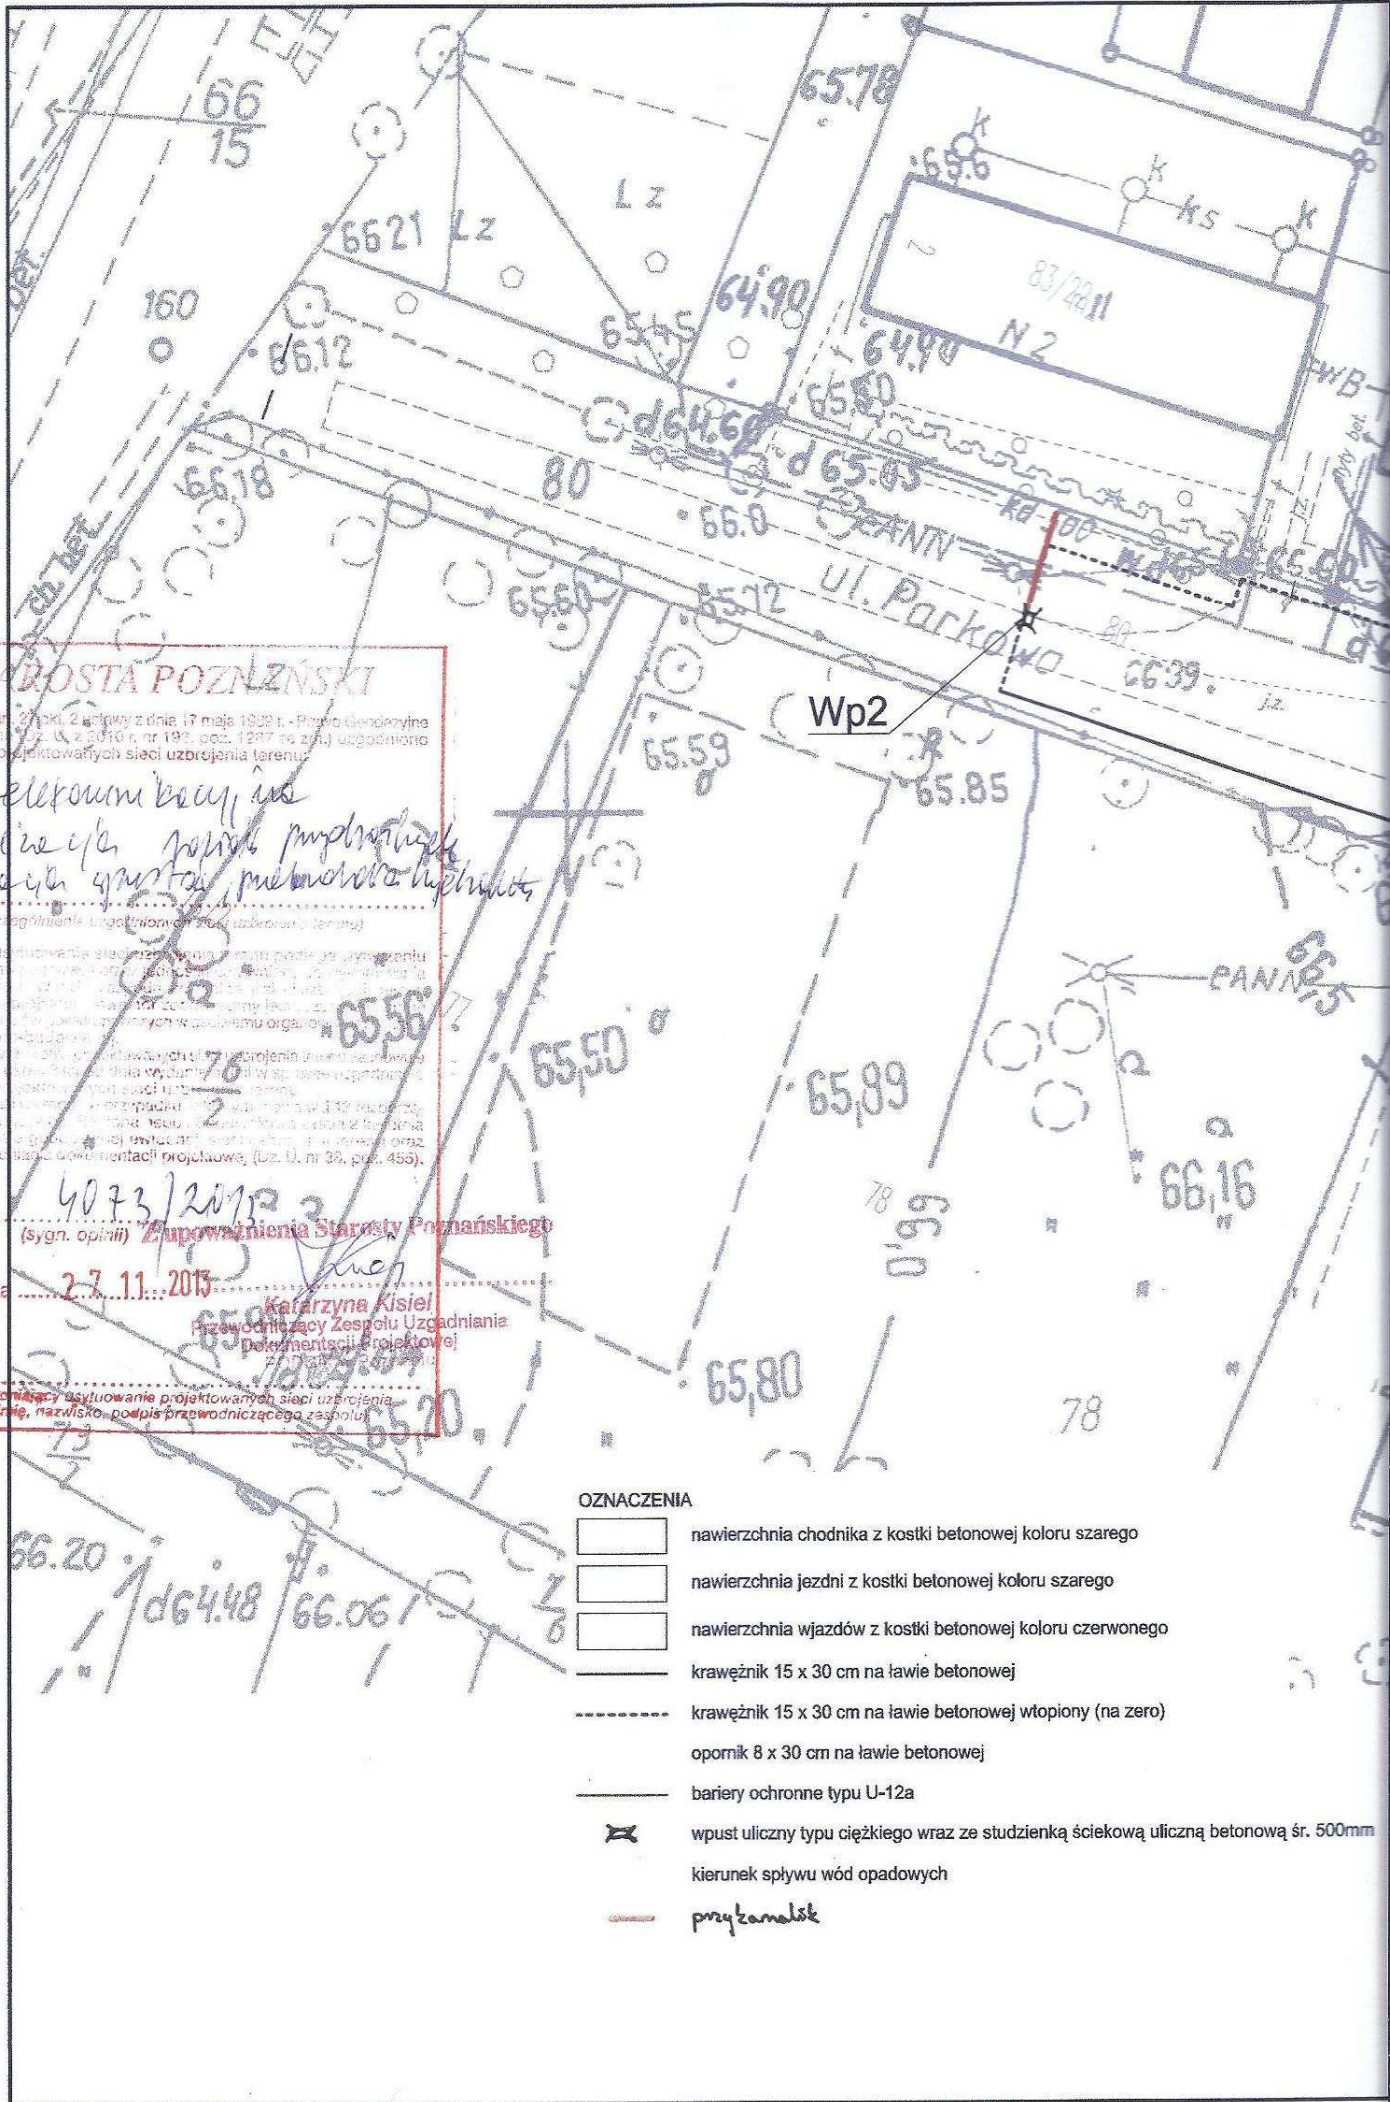

STAROSTA POZNAŃSKI











Na podstawie art. 27 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1998 r. - Prawo Gospodarcze
 (Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1297 ze zm.) uzgodniono
 wytyczenie i wyznaczenie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

*Wzrost Telekomunikacji i
 Komunikacji
 lokalizacja i wytyczenie projektowanych sieci uzbrojenia terenu*

Wzrost Telekomunikacji i Komunikacji lokalizacja i wytyczenie projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Wzrost Telekomunikacji i Komunikacji lokalizacja i wytyczenie projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Wzrost Telekomunikacji i Komunikacji lokalizacja i wytyczenie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

NR ZUDP **4073/2015**
 (sygn. opinii) **Zaporałnienia Starosty Poznańskiego**
 Poznań, dnia **27.11.2015**
Katarzyna Kisiel
 Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
 Dokumentacji Projektowej
 (organ uzgadniający wytyczenie projektowanych sieci uzbrojenia terenu - imię, nazwisko, podpis przewodniczącego zespołu)

OZNACZENIA

-  nawierzchnia chodnika z kostki betonowej koloru szarego
-  nawierzchnia jezdni z kostki betonowej koloru szarego
-  nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej koloru czerwonego
-  krawężnik 15 x 30 cm na ławie betonowej
-  krawężnik 15 x 30 cm na ławie betonowej wtopiony (na zero)
-  opornik 8 x 30 cm na ławie betonowej
-  bariery ochronne typu U-12a
-  wpust uliczny typu ciężkiego wraz ze studzienką ściekową uliczną betonową śr. 500mm
-  kierunek spływu wód opadowych
-  przykrycie