ul. Okrężna

METODA WYKONANIA: PRZEWIERT

nawierzchnia asfaltowa

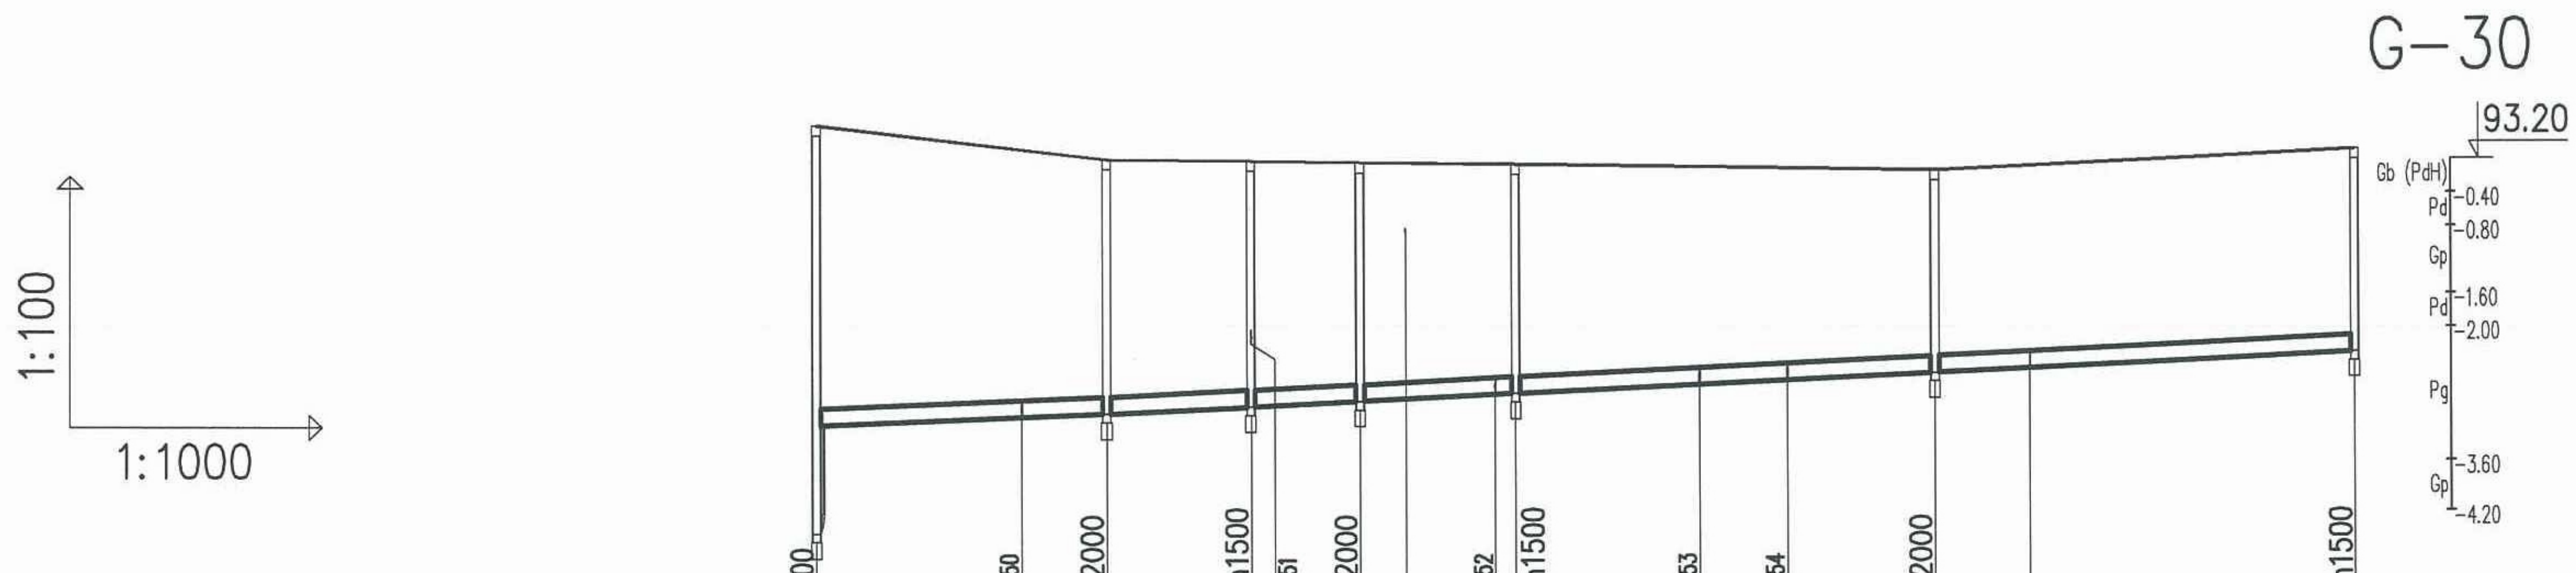

POZIOM PORÓWNAWCZY 85.00 m n.p.m.

"GRONTMIJ Polska" Sp. z o.o. ul. Ziębnicka 35 Poznań

Opis	RZĘDNA TERENU ISTN. [m n.p.m]	RZĘDNA DNA KANAŁU [m n.p.m]	ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU [m]	ODLEGŁOŚCI [m]	Studnia
studnia wyjściowa dn1500	93.60	88.73 / 90.02	4.87 / 3.58	0.0	S126
Proj. włączenie przyłącza P250	93.32	90.12	3.20	24.6	
studnia startowa dn2000	93.20	90.16	3.04	34.7	S139
studnia wyjściowa dn1500	93.18	90.25	2.93	51.7	S140
Proj. włączenie przyłącza P251					
studnia startowa dn2000	93.16	90.31	2.85	64.8	S141
Istn. kabel telek. t	93.15	90.34	2.82	70.2	
Proj. włączenie przyłącza P252 / studnia wyjściowa dn1500	93.14	90.40	2.74	83.3	S142
Proj. włączenie przyłącza P253	93.11	90.51	2.60	105.0	
Proj. włączenie przyłącza P254	93.09	90.56	2.53	115.5	
studnia startowa dn2000	93.07	90.65	2.42	133.3	S143
Proj. króciec z zaślep. T21	93.13	90.71	2.42	144.5	
studnia wyjściowa dn1500	93.32	90.90	2.42	183.3	S144

Odcinek	SPADKI, DŁUGOŚCI [%]
S126 – S139	0.41% 34.7m
S139 – S144	0.5% 148.6m

ŚREDNICA, MATERIAŁ: rury kamionkowe przewiertowe dn200 L=183.3m

Odcinek	ODCINKI [m]
S126 – S139	34.7
S139 – S140	17.0
S140 – S141	13.1
S141 – S142	18.5
S142 – S143	50.0
S143 – S144	50.0