



YDYžo 5x10
Rozdzielnica R1

3x1,5mm²
1/oe – obw.oświetlenia ewakuacyjnego

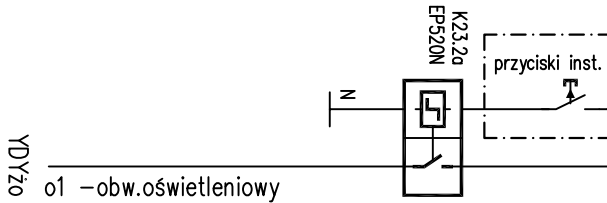

YDYžo 4x1,5
o1 –obw.oświetleniowy
żyła sygnalizacyjna "brak napięcia"

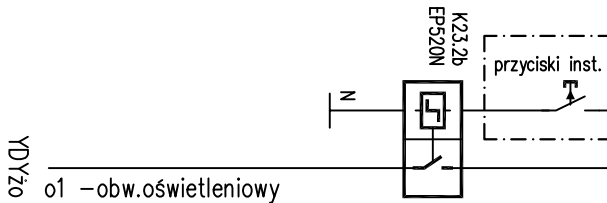


YDYžo 4x1,5
o1 –obw.oświetleniowy
żyła sygnalizacyjna "brak napięcia"

4x1,5mm²
o1 –obw.oświetleniowy


4x1,5mm²
o2 – obwód oświetleniowy

4x1,5mm²
o3 – obwód oświetleniowy

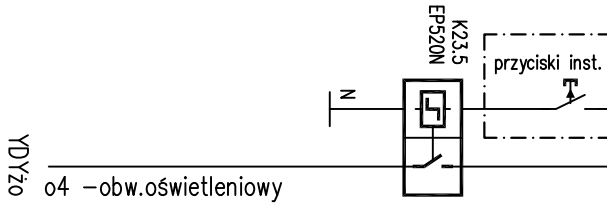

YDYžo 4x1,5
o4 –obw.oświetleniowy
żyła sygnalizacyjna "brak napięcia"

4x1,5mm²
o4 –obw.oświetleniowy

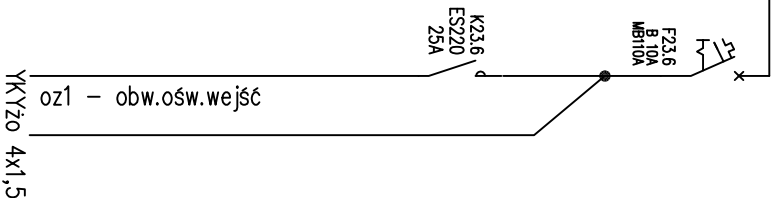

YKYžo 4x1,5
oz1 – obw.ośw.wejść

QUATTRO

61-659 Poznań,
ul. Bronostajna 4
tel.: 0 501 780 369
fax: 0 61 8231 523

E-6/4

rys. nr

BRANŻA	ELEKTRYCZNA	SKALA	lipiec 2008
STADIUM DOK.	Projekt Wykonawczy	DATA	
OBIEKT	Przedszkole w Koziegłowach , Koziegłowy - gmina Czerwonak, ark. 13, działka nr 164/5, 164/4		
TEMAT	Projekt budowlany budynku przedszkola		
TYTUŁ RYSUNKU	ROZDZIELNICA RG – SCHEMAT IDEOWY		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Dobrzański	U.A.N.U 73428/2596	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Mariusz Piotrowicz	U.A.N.U 73428/2296	
IMIĘ NAZWISKO		NR UPRAWNIEN.	PODPIS

APARAT WNIESIONY
Z ROZDZIELNICY

SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-S