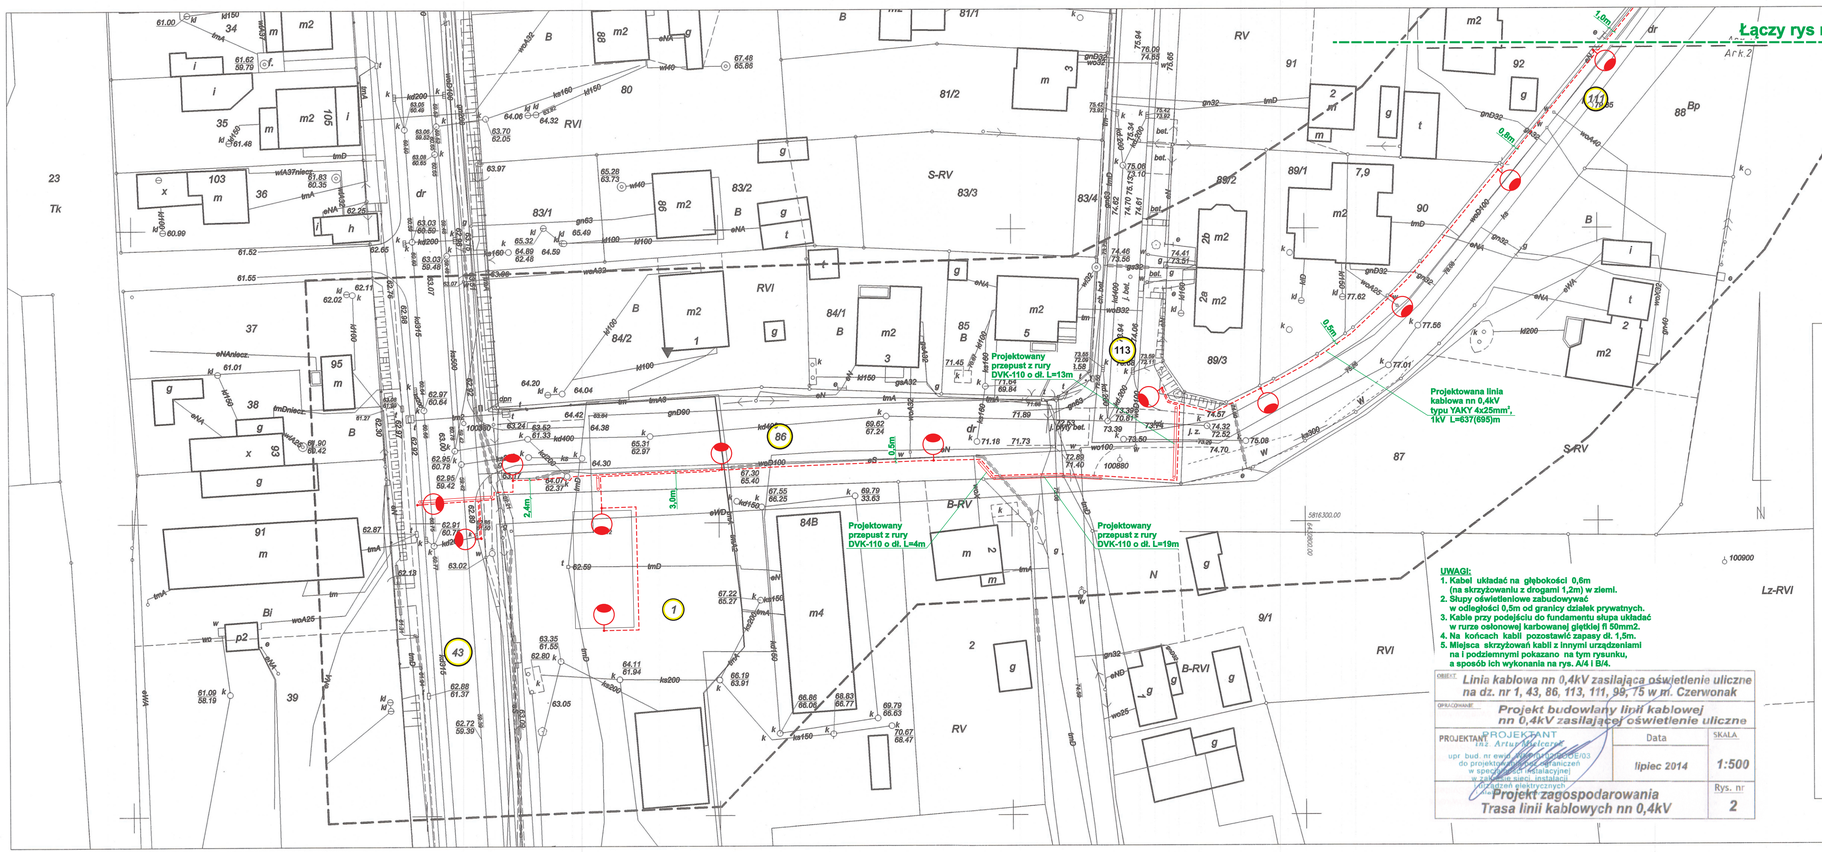

URZĄD GMINY w Czerwonaku
62-004 Czerwonak, ul. Źródlana 39
Załącznik do opinii
Nr WP. 7021.10.22.2014
Data 23.09.2014

Szkic orientacyjny
2(2)

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1 : 500

REPRODUKCJA WZBRONIONA

Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń §80 ust.6

Województwo: ***wielkopolskie***
Powiat: ***poznański***
Nazwa jedn. ewid.: ***Czerwonak***
Identyfikator jedn. ewid.: ***302104_2***
Nazwa obr. ewid.: ***Czerwonak***
Identyfikator obr. ewid.: ***302104_2.0002***

Sekcje: ***6.179.12.17.4.1;2***

GKG. ***4141.5339.2014***

Układ współrzędnych płaskich: 2000/18
Układ wysokościowy: Amsterdam

Obszar opracowania oznaczono linią - - - - - - - -
Stan aktualny na dzień 03.06.2014

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Poświadcza się , że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA POZNAŃSKI

9.30.2014 . 8249
(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego)

23.06.2014
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

z up. STAROSTY POZNAŃSKIEGO
Krzysztof Sobczak
Starszy Inspektor
PODGIK w Poznaniu
(Imię , nazwisko i podpis osoby reprezentującej organy)

USŁUGI GEODEZYJNE

„KGmiar" Krzysztof Gzyl
ul. R. Lapidalskiego 18/1, 64-500 Szamotuły
NIP 787-104-30-18, REGON 301545587
tel. 694 704 402, e-mail: kgmiar@op.pl

inż. Krzysztof Gzyl
geodeta uprawniony Nr 20958
tel. 694 704 402

UWAGI:
1. Kabel układać na głębokości 0,6m (na skrzyżowaniu z drogami 1,2m) w ziemi.
2. Słupy oświetleniowe zabudowywać w odległości 0,5m od granicy działek prywatnych.
3. Kable przy podejściu do fundamentu słupa układać w rurze osłonowej karbowanej giętkiej fl 50mm2.
4. Na końcach kabli pozostawić zapasy dł. 1,5m.
5. Miejsca skrzyżowań kabli z innymi urządzeniami na i podziemnymi pokazano na tym rysunku, a sposób ich wykonania na rys. A/4 i B/4.

OBIEKT: **Linia kablowa nn 0,4kV zasilająca oświetlenie uliczne na dz. nr 1, 43, 86, 113, 111, 99, 75 w m. Czerwonak**

OPRACOWANIE: **Projekt budowlany linii kablowej nn 0,4kV zasilającej oświetlenie uliczne**

PROJEKTANT: PROJEKTANT inż. Artur Wielcarek upr. bud. nr ewid. WPO/PO/0/0/0E/03 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

Data	SKALA
lipiec 2014	1:500

Projekt zagospodarowania Trasa linii kablowych nn 0,4kV

Rys. nr 2