
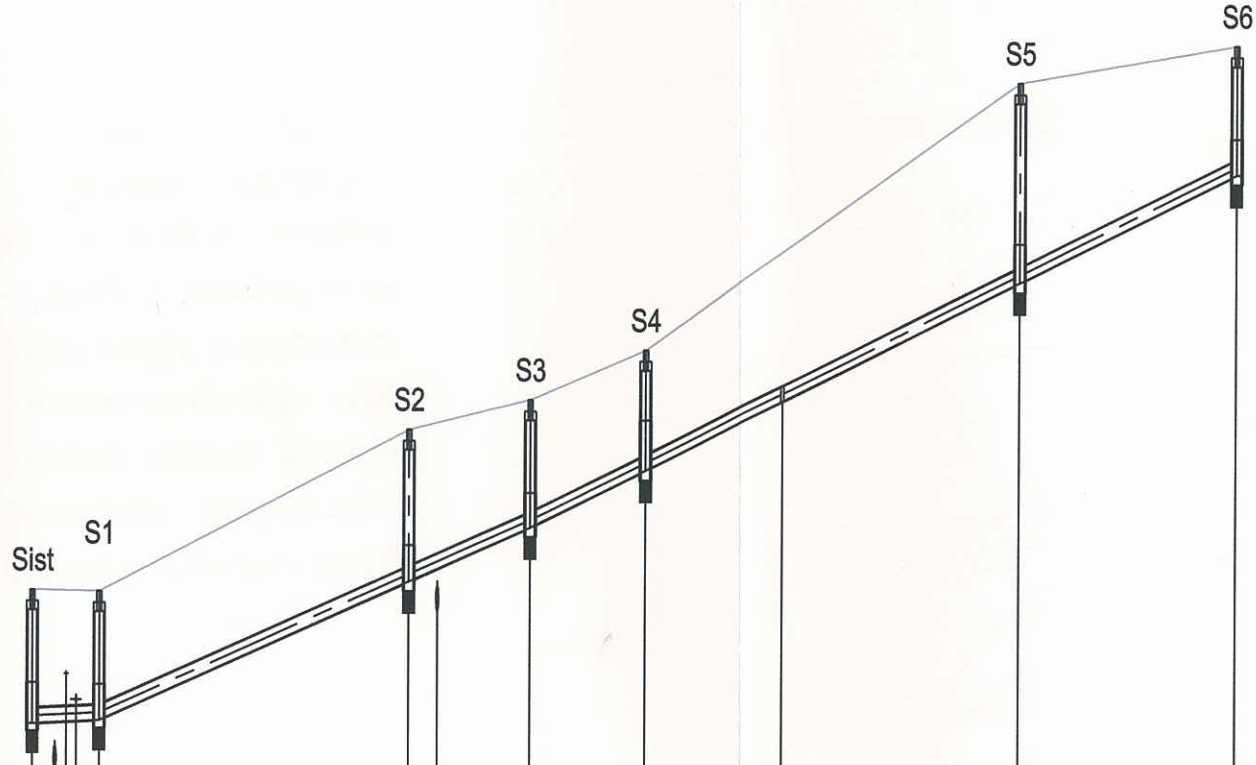


POZIOM PORÓWNAWCZY 75.00 m n.p.m.

	0	9.0	41.0	50.0	66.0	81.0	99.0	131.0	160.0
RZĘDNA TERENU ISTN.	84.57	84.55		86.70	87.10	87.77	89.07	91.30	91.80
RZĘDNA DNA KANAŁU	82.80	82.84		84.69	85.41	86.17	87.09	88.66	90.10
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.77	1.71		2.01	1.69	1.60	1.98	2.64	1.70
SPADKI, DŁUGOŚCI	5 9.0	45 ‰		57.0m	50 ‰			94.0m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	rura kamionkowa DN 0,20m L=160.0m								
ODLEGŁOŚCI	0.0	9.0	41.0	50.0	16.0	66.0	15.0	81.0	18.0
HEKTOMETRY	Sist	S1		S2	S3	S4	t	S5	S6



**Grontmij Polska**  
 Biuro w Warszawie  
 ul. Bielińska 28 B  
 00-914 Warszawa  
 tel. (01) 661 00 00; fax (01) 661 00 01  
 e-mail: biuro@grontmij.pl

**AQUA** Sp. z o.o.  
 60-327 POZNAN UL. KANCLERSKA 28  
 60-100 Poznań  
 tel. (061) 66-66-66(9-4) 66-66-64 faks: biuro@grontmij.pl

**restytucja:** Kanalizacja Obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic.  
 Zlewnia Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach.

**restor:** Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" ul. Nowy Rynek 8 w Murowanej Gósinie.

**zwa i adres obiektu budowlanego:** Instalacja sanitarna dla gminy Skoki  
 gm. Skoki.  
 Zadanie 7b.

Nazwa rysunku:		Specjalność		Nr uprawnień		Podpis	
Profil podłużny		instal. - inżynierijna		WKP/0251/P00S/05			
Instal. - inżynierijna		instal. - inżynierijna		1206			
Instal. - inżynierijna							
Nr rys.: 2		Skala: Sanitarna 1:1000		Branża: PB		Stadium: 20/2006/341-04	
Rewizja: 1						Data: kwiecień 2007rok	