



WŁĄCZENIE PRZYŁĄCZA DO STUDZIENKI

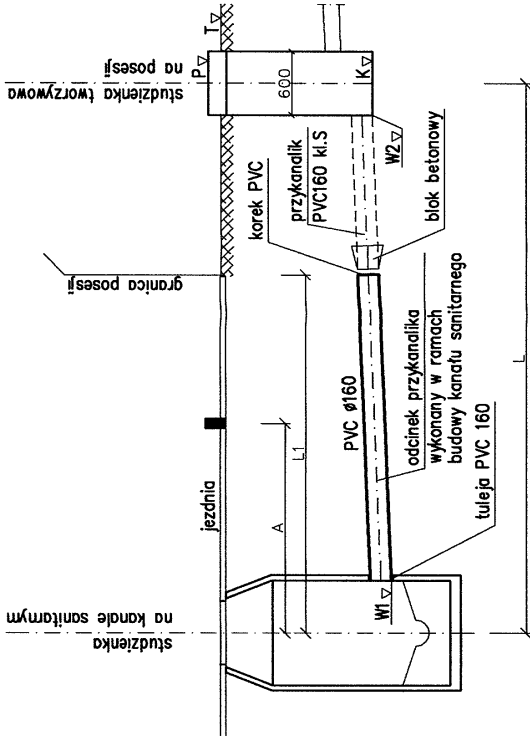

UWAGA: w miejsce studzienki $\phi 600$ dopuszcza się zabudowę studzienki $\phi 1000$ betonową lub $\phi 450$ tworzywową

WŁĄCZENIE PRZYŁĄCZA DO KANAŁU

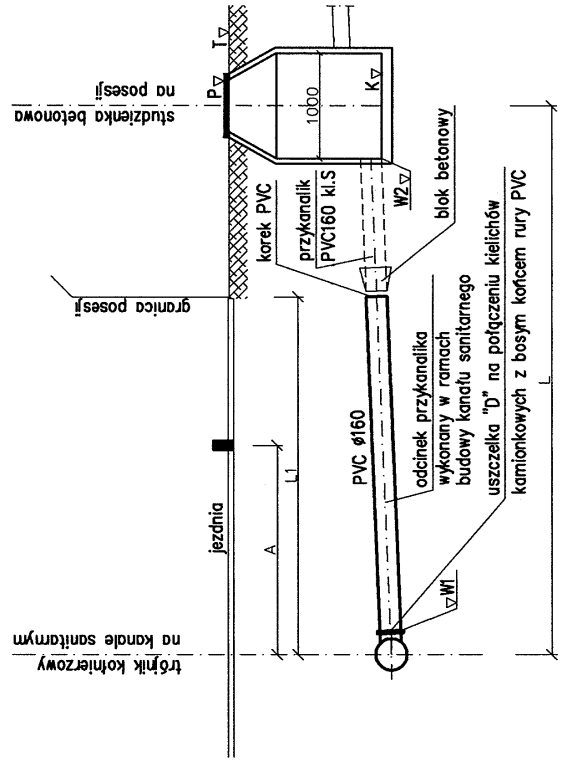

Przyłącze wykonane z rur PVC klasy "S" o jednolitej strukturze

INWESTOR:	URZĄD GMINY CZERWONAK	STADIUM:	PROJ. BUD. - WYK.
OBIEKT:	KANALIZACJA SANITARNA UL. ŹRÓDLANA W CZERWONAKU	DATA:	12. 2007
TREŚĆ:	RYSUNEK PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO	SKALA:	1: 20
PROJEKTANT:	mgr. inż. Krzysztof Konecny Upr. 235 i 236/87/Pw	NR RYS.:	13
SPRAWDZIŁ:	mgr. inż. Bernard Szczubiewski Upr. 83/75/Pw		