SP-2

SZAFKA KABLOWO-POMIAROWA
(projektowana)
wykonanie nietypowe z fundamentem z tworzywa sztucznego
obudowa - tworzywo termoutwardzalne
(prod. np: ELMAT Gorzów Wlkp.)

ISTNIEJĄCE ZŁĄCZE
ZKP-10/1
(zlokalizowane na działce 3/5)

3x63AgL
RBK-00

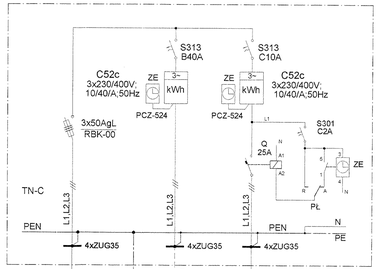

PRZYŁĄCZE KABLOWE YAKY 4 x 35 mm2
L = 14 m, dU% = 0,192 %

Ruz. ≤ 5 ohma

Obwód sterowania ośw. ulicznego

Q - stycznik SM325, c.230V,50Hz
ZE - zegar astronomiczny
typu PCZ-524 "F&F"
PŁ - przełącznik typu FR 321
A - automatyczne
R - ręczne

OCHRONA OD PORAŻEŃ - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

LEGENDA:

① --- YAKY 4 x 25
+ Fe-Zn 30 x 4 mm

UWAGA.

Długości odcinków kabli pomiędzy słupami należy zwiększyć o 3 m
na podejścia do słupów oświetleniowych.

OŚWIETLENIE DROGI - UL. LEŚNEJ
Pi = Pz = 2,0 kW

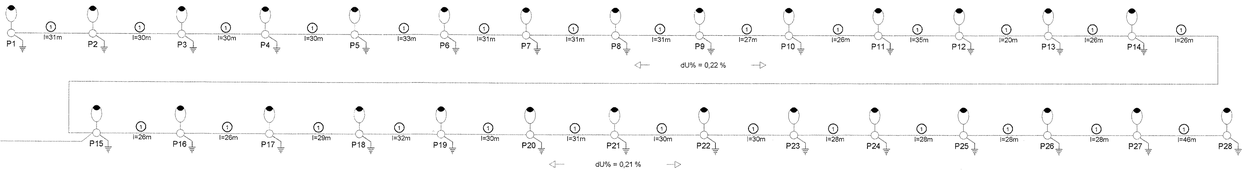

① YAKY 4 x 25 mm2
l = 3m dU% = 0,005 %

PODGLĄD:

PROJEKT WYKONAWCZY

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i jest własnością firmy FERMA KRESEK, podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych

INWESTOR:
Gmina Czerwonak
ul. Żródlana 39
62-004 Czerwonak

SPRAWDZIŁ: PODPIS I NR UPRAWNIEŃ

PROJEKTUJĄCY:
FERMA KRESEK
spółka z o.o.
60-680 POZNAŃ, UL. GLOGOWA 29
TEL. (061)847 39 20

PROJEKTOWAŁ: PODPIS I NR UPRAWNIEŃ
inż. E. MACIOWICZ
w zakresie projektowania bez ograniczeń
w zakresie instalacji elektrycznych 262/Pm

PROJEKT: Projekt oświetlenia drogowego ul. Leszej i zasilania elektrycznego pompowni ścieków deszczowych ,Bolechowo obręb 1 , działki nr 1,177/4, 17/16, 2, 3/7, 3/8, 18, 533, 5/15, 6/24, 17/2, 17/4, 17/18, 19/1, 19/7, 20, 485, 9/1; Promnice obręb 1,działki nr 43/2, 44/6

ZAWARTOŚĆ: SCHEMAT ZASILANIA I OŚWIETLENIA ULICZNEGO

OPRACOWAŁ:
mgr inż. M. TOMALA

PROJEKT NR:	RYSUNEK - NR:				DATA:
237 01 1	Elk	S01 - 02	PW	H_01	04.12.2009

ROZDZIAŁ ANALIZA: 297x1139[mm]
SKALA:

PLIK: BRANŻA: ELEKTRYCZNA